

RAPPORTO DI PROVA N° G 112
del 20/08/2020

Spett.le **Comune di Misterbianco**
 Via S. Antonio Abate, 1
 95045 - MISTERBIANCO CT

Committente: ENVI.SE.P. Srl
 Produttore: Comune di Misterbianco Via S. Antonio Abate, 1 95045 MISTERBIANCO (CT)
 Matrice: Acque reflue
 Richiesta:
 Prelievo eseguito da: ENVI.SE.P. Rif. verbale: GS-01/1108
 Luogo del prelievo: depuratore comunale di Misterbianco
 Modalità di prelievo: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003
 Inizio prelievo (data/ora): 11/08/2020 / 09:00 Fine prelievo (data/ora): 11/08/2020 / 09:25
 N.B.: Se il campionamento è a cura del Committente, i dati relativi a luogo, data e modalità di prelievo si intendono dichiarati da quest'ultimo
 Data ricevimento: 11/08/2020 Data inizio prove: 11/08/2020 Data fine prove: 18/08/2020
 Limiti di riferimento:

Campione nr.: G 112 / C 88 / 2020
 Denominazione: **Refluo ingresso depuratore**
 Punto di prelievo: Ingresso impianto depurazione reflui

Parametro ricercato	Unità di Misura	Limite Rilevab.	Valore	Incertezza	Valori limite		Valori limite	
					Min	Max	Min	Max
pH <i>Metodo: APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i>	unità di pH		8,0					
Solidi sospesi totali <i>Metodo: APAT CNR IRSA 2090-B Man 29 2003</i>	mg/l	10	15					
Richiesta Chimica di Ossigeno (COD) <i>Metodo: ISO 6060:1989</i>	mg/l O2	20	39					
Azoto totale <i>Metodo: APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003</i>	mg/l N	0,1	24					


L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa (+/- U) $U=K \cdot u$, con fattore di copertura $K=2$, per un livello di fiducia $p=95\%$ o come intervallo di confidenza (minimo-massimo), per un livello di fiducia $p=95\%$ e $K=2$

^ = Valore superiore al limite di riferimento; n.r. = inferiore al limite di rivelabilità

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Se non diversamente indicato in offerta o in accettazione, i campioni analizzati sono conservati sino all'emissione del rapporto di prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione della Direzione del Laboratorio.

--- FINE RAPPORTO DI PROVA ---

Il direttore del laboratorio
 Prof. Dott. Riccardo Maggiore

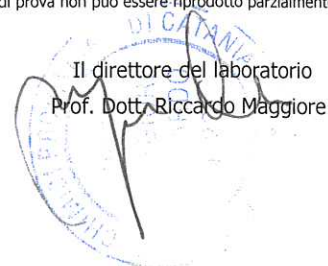

**RAPPORTO DI PROVA N° G 113
 del 20/08/2020**

Spett.le

Comune di Misterbianco

Via S. Antonio Abate, 1
 95045 - MISTERBIANCO

CT

Committente: ENVI.SE.P. Srl
 Produttore: Comune di Misterbianco Via S. Antonio Abate, 1 95045 MISTERBIANCO (CT)
 Matrice: Acque reflue
 Richiesta:
 Prelievo eseguito da: ENVI.SE.P. Rif. verbale: GS-01/1108
 Luogo del prelievo: depuratore comunale di Misterbianco
 Modalità di prelievo: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003
 Inizio prelievo (data/ora): 11/08/2020 / 09:00 Fine prelievo (data/ora): 11/08/2020 / 09:25
 N.B.: Se il campionamento è a cura del Committente, i dati relativi a luogo, data e modalità di prelievo si intendono dichiarati da quest'ultimo
 Data ricevimento: 11/08/2020 Data inizio prove: 11/08/2020 Data fine prove: 18/08/2020
 Limiti di riferimento: D.Lgs. 152/06 Allegato V parte III tab. 3: limiti di emissione per le acque reflue per il recapito in corpo idrico superficiale.

Campione nr.: G 113 / C 88 / 2020
 Denominazione: **Refluo uscita depuratore**
 Punto di prelievo: Pozzetto uscita depuratore

Parametro ricercato	Unità di Misura	Limite Rilevab.	Valore	Incertezza	Valori limite		Valori limite	
					D.Lgs. 152/06 tab. 3 Min	Max	Min	Max
pH <i>Metodo: APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i>	unità di pH		8,8		5,5	9,5		
Conducibilità <i>Metodo: APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003</i>	µS/cm a 20°C		1541					
Colore <i>Metodo: APAT CNR IRSA 2020-A Man 29 2003</i>	diluizione		1:5		-	1:20		
Odore <i>Metodo: APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003</i>	diluizione		1:2		-	non deve causare		
Materiali grossolani <i>Metodo: Visivo</i>			ass.		-	assenti		
Solidi sospesi totali <i>Metodo: APAT CNR IRSA 2090-B Man 29 2003</i>	mg/l	10	16		-	80		
BOD5 <i>Metodo: APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003</i>	mg/l O2	5	n.r.		-	40		
Richiesta Chimica di Ossigeno (COD) <i>Metodo: ISO 6060:1989</i>	mg/l	20	26		-	160		
Cloruri <i>Metodo: APAT CNR IRSA 4090-A1 Man 29 2003</i>	mg/l Cl	1	121		-	1200		
Solfati <i>Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003</i>	mg/l SO4	1	65		-	1000		
Fosforo totale <i>Metodo: APAT CNR IRSA 4110-A2 Man 29 2003</i>	mg/l P	0,1	3		-	10		
Azoto totale <i>Metodo: APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003</i>	mg/l N	0,1	14					
Azoto nitroso <i>Metodo: APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003</i>	mg/l N	0,1	0,4		-	0,6		



Pagina 1 di 2
 AL xx-PRO xx rev.00 del 04/06/20

RAPPORTO DI PROVA N° G 113
del 20/08/2020

Campione nr.: G 113 / C 88 / 2020
 Denominazione: **Refluo uscita depuratore**
 Punto di prelievo: Pozzetto uscita depuratore

Parametro ricercato	Unità di Misura	Limite Rilevab.	Valore	Incertezza	Valori limite		Valori limite	
					D.Lgs. 152/06 tab. 3 Min	Max	Min	Max
Azoto nitrico <i>Metodo: APAT CNR IRSA 4040-A1 Man 29 2003</i>	mg/l N	1	13		-	20		
Azoto ammoniacale <i>Metodo: APAT CNR IRSA 4030-A2 Man 29 2003</i>	mg/l NH4	0,4	1		-	15		
Cloro attivo libero <i>Metodo: APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003</i>	mg/l Cl2	0,03	n.r.		-	0,2		
Grassi e oli animali e vegetali <i>Metodo: APAT CNR IRSA 5160 Man 29 2003</i>	mg/l	5	n.r.		-	20		
Idrocarburi totali <i>Metodo: APAT CNR IRSA 5160-A2 Man 29 2003</i>	mg/l	1	n.r.		-	5		
Tensioattivi totali <i>Metodo: APAT CNR IRSA 5170 + 5180 Man 29 2003</i>	mg/l		n.r.					
Tensioattivi anionici (MBAS) <i>Metodo: APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003</i>	mg/l	0,1	n.r.					
Tensioattivi non ionici (BIAS) <i>Metodo: APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003</i>			n.r.					
Escherichia coli <i>Metodo: APAT CNR IRSA 7030 met. F Man 29 2003</i>	UFC/100 ml		3200			5000		

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa (+/- U) $U=K*u$, con fattore di copertura $K=2$, per un livello di fiducia $p=95\%$ o come intervallo di confidenza (minimo-massimo), per un livello di fiducia $p=95\%$ e $K=2$

^ = Valore superiore al limite di riferimento; n.r. = inferiore al limite di rivelabilità

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Se non diversamente indicato in offerta o in accettazione, i campioni analizzati sono conservati sino all'emissione del rapporto di prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione della Direzione del Laboratorio.

- - - FINE RAPPORTO DI PROVA - - -

Il direttore del laboratorio
 Prof. Dott. Riccardo Maggiore

